



“TASDIQLAYMAN”

“Hududgazta'minot” AJ

**Boshqaruv raisi o‘rinbosari,
komissiya raisi o‘rinbosari**

T. Turdiyev **T. Turdiyev**

“ 10 ” 02 2023 yil

**“Hududgazta'minot” AJ ehtiyojlari uchun
Beton tumbalarni xarid qilish bo'yicha
TEXNIK TOPSHIRIQ**

UMUMIY MA'LUMOTLAR

Bo'lim/qism	Nomi				
	1-Bo'lim. Umumiy ma'lumotlar.				
1.1-qism	M100-150 rusumli beton tumbalarni xarid qilish.				
1.2-qism	Jamiyatning "Yangi qurilish" hamda "Gaz tarmoqlarini mukammal ta'mirlash va rekonstruksiya qilish" bo'yicha manzilli dasturlari ijrosi.				
1.3-qism	M100-150 rusumli beton tumbalar yangi va oldin foydalanishda bo'lmagan bo'lishi kerak.				
1.4-qism	M100-150 rusumli beton tumbalar amaldagi me'yoriy hujjatlariga asosan zavod sharoitida ishlab chiqilgan bo'lishi kerak.				
	2-Bo'lim. Qo'llanish sohasi.				
2.1-qism	Quriladigan ko'p qavatli uy-joylar, ijtimoiy soha obyektlari va sanoat korxonalariga tashqi yer usti (yuqori, o'rta va past bosimli) po'lat gaz tarmoqlarini qurish ishlariga ishlatish.				
	3-Bo'lim. Foydalanish shartlari.				
3.1-qism	Quriladigan kesimi 102, 114, 159, 219 va 325 mm yer usti po'lat gaz quvurlari ostiga o'rnatiladigan M100-150 beton tumbalar ko'rinishi 1-ilovaga muvofiq.				
	4-Bo'lim. Texnik talablar.				
	Po'lat quvurlar kesimi (mm)	Beton tumba balandligi (mm)	Beton tumba uzunligi (mm)	Beton tumba kengligi (mm)	O'rnatish halqalari Ø10 AI (dona)
4.1-qism	Ø102	600*	500*	500	2
4.2-qism	Ø114	600*	500*	500	2
4.3-qism	Ø159	600*	540*	500	2
4.4-qism	Ø219	600*	600*	500	2
4.5-qism	Ø325	600*	700*	500	2
	5-Bo'lim. Topshirish va qabul qilishga quyiladigan talablar.				
5.1-qism	Beton tumbalarni jo'natish paytida xaridorning vakili bo'lishi va assortimentning sifati va miqdori bo'yicha mahsulotni qabul qilishi kerak.				
	6-Bo'lim. Transportirovkaga quyiladigan talablar.				
6.1-qism	Beton tumbalarni transportirovka qilish ishlari amaldagi qoida va yo'riqnomalarga asosan.				
	7-Bo'lim. Saqlashga quyiladigan talablar.				
7.1-qism	Ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlari va standartlariga asosan.				
	8-Bo'lim. Kafolat doirasi va / yoki muddatiga quyiladigan talablar.				
8.1-qism	Yetkazib beriladigan beton tumbalar O'zbekiston Respublikasida yetkazib beriladigan mahsulotlar uchun belgilangan me'yor va qoidalarga muvofiq.				
	9-Bo'lim. Mahsulot sifatiga talablar.				
9.1-qism	Yetkazib beriladigan beton tumbalarning sifati GOST, TU hamda tegishli sertifikatlar va sifat sertifikatlari bilan tasdiqlanishi kerak.				
	10-Bo'lim. Xavfsizlikga quyiladigan talablar.				
10.1-qism	Amaldagi texnika va sanoat xavfsizligi qoidalari hamda me'yoriy talablariga asosan				

Ishlab chiqilgan:

Qurilish va ta'mirlash boshqarmasi bosh mutahassisi



A. Garriyev

Kelishilgan:


Qurilish va ta'mirlash boshqarmasi boshlig'i




B. Raxmanov

Yer usti gaz quvurlariga o'rnatiladigan temir beton tayanchlarning namunaviy loyihasi


Ø325 mm gaz quvuri uchun temir beton tayanch

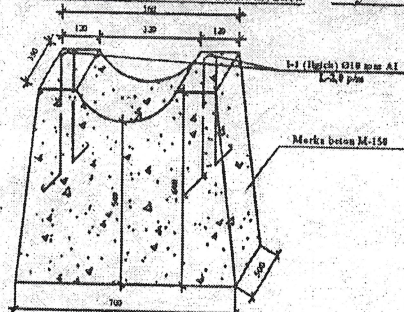


Ø219 mm gaz quvuri uchun temir beton tayanch

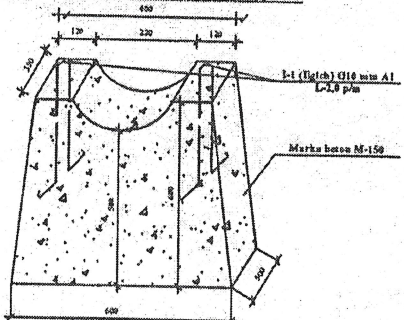


Ø159 mm gaz quvuri uchun temir beton tayanch

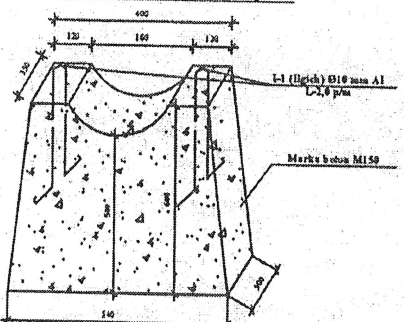


Ø114 mm gaz quvuri uchun temir beton tayanch

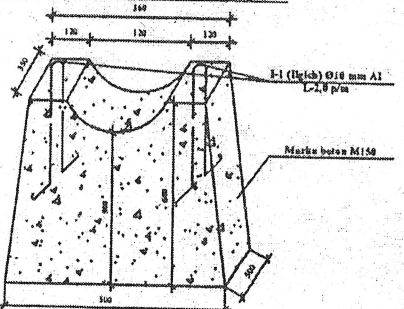


Ø102 mm gaz quvuri uchun temir beton tayanch

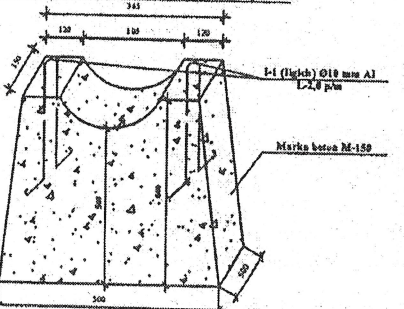


Ø325 mm gaz quvuri uchun temir beton tayanchning yuqoridan ko'rinishi

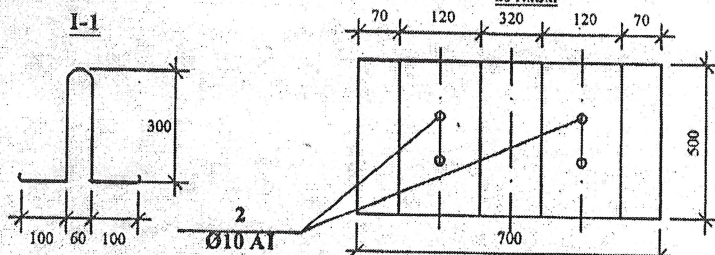


Ø219 mm gaz quvuri uchun temir beton tayanchning yuqoridan ko'rinishi

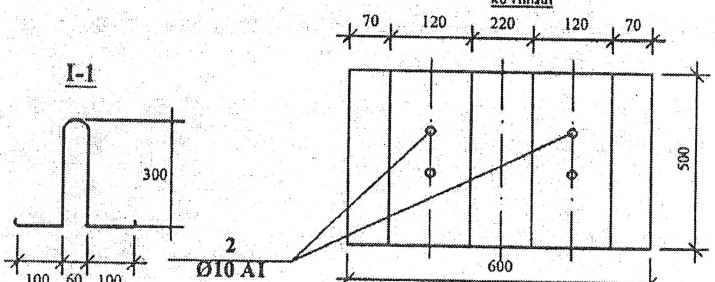

Ø159 mm gaz quvuri uchun temir beton tayanchning yuqoridan ko'rinishi

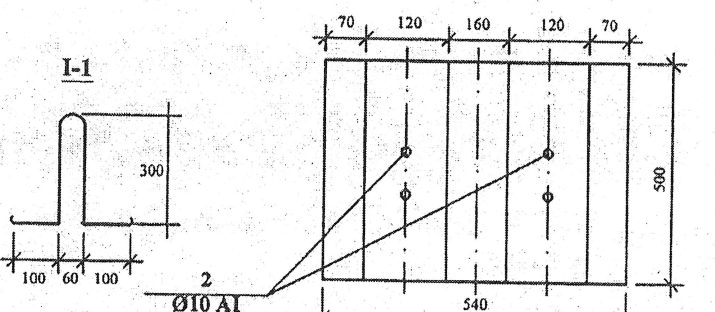

Ø114 mm gaz quvuri uchun temir beton tayanchning yuqoridan ko'rinishi

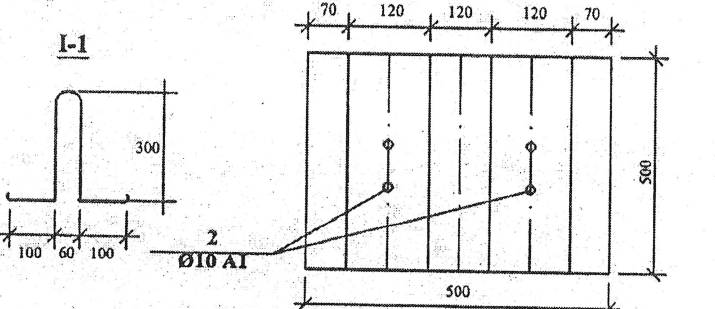

Ø102 mm gaz quvuri uchun temir beton tayanchning yuqoridan ko'rinishi

